

EM530



Energianalysator til to- og trefasede systemer



Beskrivelse

EM530 er en energianalysator, der tilsluttes via 5 A- eller 333 mV-strømtransformere eller Rogowski-spoler uden ekstern integrator, til to- og trefasede systemer op til 415 V L-L.

Ud over en digital udgang kan enheden i henhold til modellen udstyres med en statisk udgang (impuls eller alarm), en Modbus RTU-kommunikationsport eller en M-Bus kommunikationsport.

Anvendelser

EM530 kan installeres i enhver lavspændingstavle for at overvåge energiforbruget, de vigtigste elektriske variable og den harmoniske forvrængning. Den er kompatibel med strømtransformere med 5 A / 333 mV sekundærstrøm samt Rogowski-spoler, som enheden understøtter uden behov for eksterne integratorer eller strømforsyning. Enheden understøtter systemer med en mærkestrøm på op til 10 kA og er velegnet til eftermontering, når den anvendes med åbningsbare strømtransformere som CTA, CTD S, CTV eller ROG4X.

Hvis de bruges til at overvåge en enkelt maskine, leveres alle de elektriske hovedvariable, der kan identificere eventuelle fejl tidligt i forløbet, og energiforbruget kan sammenlignes med driftstimerne for planlægning af vedligeholdelse og for at forhindre nedbrud. Nulstillingsfunktionen for delmåleren, som let implementeres ved hjælp af en digital udgang, gør det muligt at overvåge hver enkelt maskincyklus.

Fordele

- **Fremhævet læsbarhed.** Det baggrundsbelyste display sikrer perfekt synlighed, selv i omgivelser med dårlig belysning. Cifrenes forskellige størrelser foran og efter prikken gør, at de viste værdier er nemme at læse, mens måleenhedernes format gør det nemt at opfatte de tilgængelige variable.
- **Nem browsing.** Konfiguration og browsing af siderne er yderst intuitiv, takket være brugerinterfacet med 3 mekaniske taster. Med slideshow-funktionen vises de ønskede målinger automatisk fortløbende uden brug af tastaturet. Med sidefiltrering kan du skjule unødvendig information.
- **Lynkonfiguration.** Konfigurationsguiden, som kører, når systemet starter op første gang, gør det muligt at tage enheden i brug på få sekunder uden fejl. UCS-konfigurationssoftwaren kan downloades gratis.
- **Nøjagtig måling.** EM530 opfylder den internationale standard EN IEC 62053-21 til fulde i henhold til kravene om ydeevne (effekt og aktiv energi), der er angivet i EN IEC 61557-12.
- **Fiskal metrologi.** De forskydelige klemmedæksler (afventer patentansøgning i EU, US, CA, AU) kan forsegles for at forhindre indgreb på tilslutningerne, således at enheden, takket være MID-certificering, kan udføre målinger til fiskale formål og yde en forstærket beskyttelse af strømterminalerne.
- **Fleksibel installation.** Kan installeres i tofasede, trefasede med nulleleder, trefasede uden nulleleder og trefasede wild- leg lavspændingssystemer. , driftstemperatur op til 70 °C / 158 °F.
- **Kraftfuld integration.** I kombination med UWP (energiovervågnings- og -kontrolgateway, fremstillet af Carlo Gavazzi) kan du opbygge en skalerbar og fleksibelt system for overvågning af energieffektiviteten i bygninger og udstyr.

Den MID-certificerede version kan anvendes til fiskal metrologi og kan installeres i beboelses- eller driftsbygninger, så man deler omkostningerne mellem de forskellige enheder. Den kan også anvendes som komponent i maskiner eller i udstyr, der kræver en målecertificering.

Dedikerede versioner, der kan fungere op til 70°C / 158°F (PFx70-modeller), er den bedste løsning til installation i elektriske køretøjs opladere placeret udendørs og udsat for høj temperatur eller direkte solstråling. MV5-versionen er særligt egnet til opladning af elbiler i boliger eller til belastningsstyring.

Takket være målingens opdateringstid og den høje opløsning af variable, der fås gennem en Modbus RTU-kommunikationsmodul, kan den også anvendes som datakilde til kontrolhandlinger, så man f.eks. undgår at tilføre energi i elforsyningsnet i en fælles fotovoltaiske anlæg med energilagring.

Vigtigste funktioner



- Måling af aktiv og reaktiv energi samt aktiv effekt
- Måling af de elektriske hovedvariable
- Måling af driftstimer og analyseinstrumentet under belastning
- Måling af den totale harmoniske forvrængning (THD) af strøm og spænding
- Overførsel af data til andre systemer via Modbus RTU eller M-bus
- Styre digitale udgange for impulser eller transmission af alarmer
- Visning af de målte variable på displayet

Vigtigste egenskaber

- System- og fasevariable (V L-L, V L-N, A, W/var, VA, PF, Hz)
- "Kompatibel med enhver strømtransformer med 5 A, 333 mV strømsensorer eller Rogowski-spoler med 100 mV / kA
- Visning af den brugte aktive energi med en opløsning på 0,001 kWh
- Frekvensværdien fås via Modbus med en opløsning på 0,001 kHz
- Den gennemsnitlige værdiberegning (dmd) for strøm og effekt (kW/kVa)
- Strømlinet brugerinterface med 3 mekaniske knapper
- Modbus RTU RS485 (data opdateres hver 100 ms)
- Kontinuerlig sampling af al spænding og strøm
- Bagbelyst LCD-display
- MID-certificeret version
- MID-certificeret måler med en opløsning på 0,001 kWh
- cULus godkendt (UL 61010)
- Overensstemmelse med krav til ydeevne angivet i EN IEC 61557-12 (effekt og aktiv energi)
- Driftstemperatur op til 70 °C / 158 °F temperatur (PFx70-modeller)

UCS-software

- Gratis download fra Carlo Gavazzis website
- Konfiguration via RS485 fra PC eller via UWP via LAN eller internet (UWP Secure Bridge-funktion)
- Opsætninger kan gemmes offline for serieprogrammering med en enkelt kommando
- Realtidsdatavisning for test og fejlfinding
- Meddelelse af eventuelle ledningsfejl og visning af rettelsestrin, ny tildeling af den korrekte forbindelse af faser eller retning af strømme via softwarestyring.

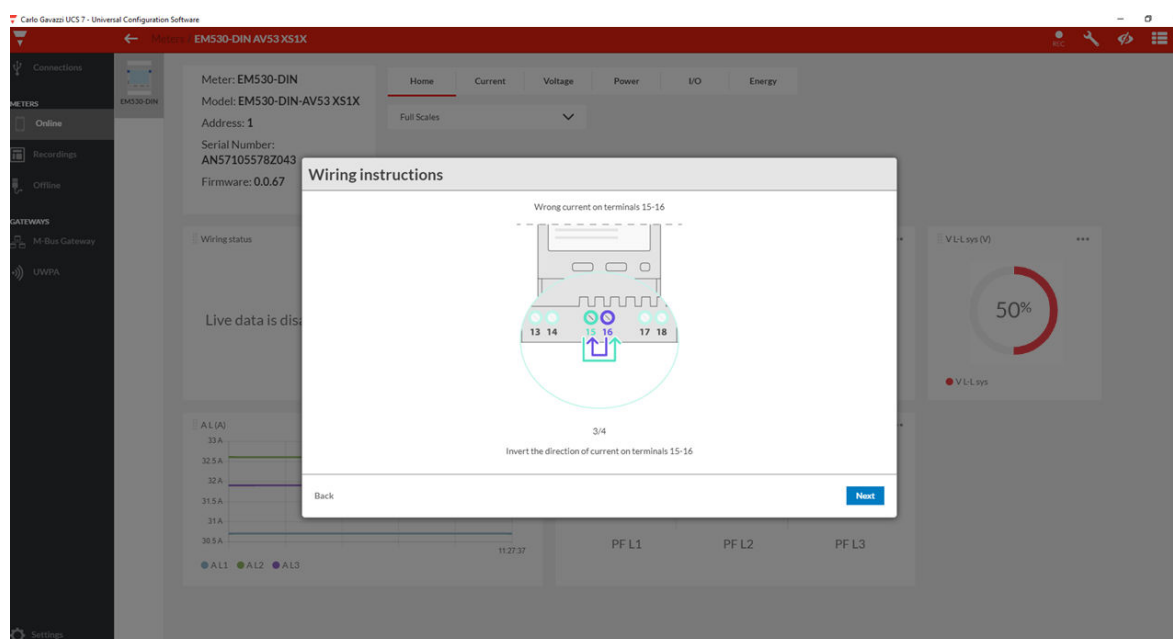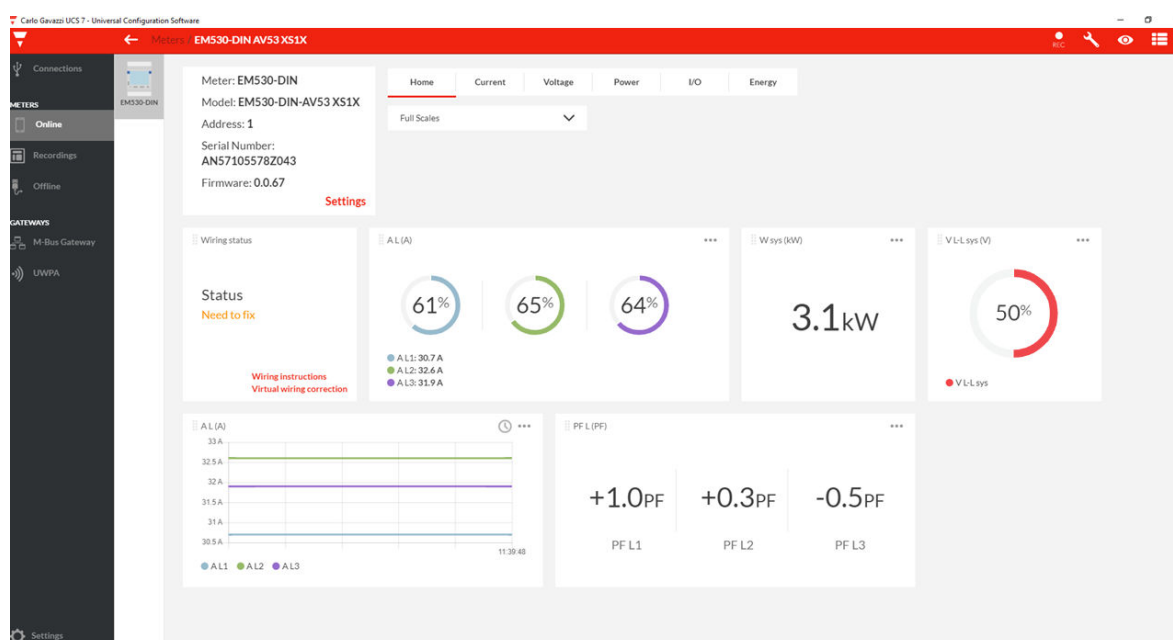

Opbygning

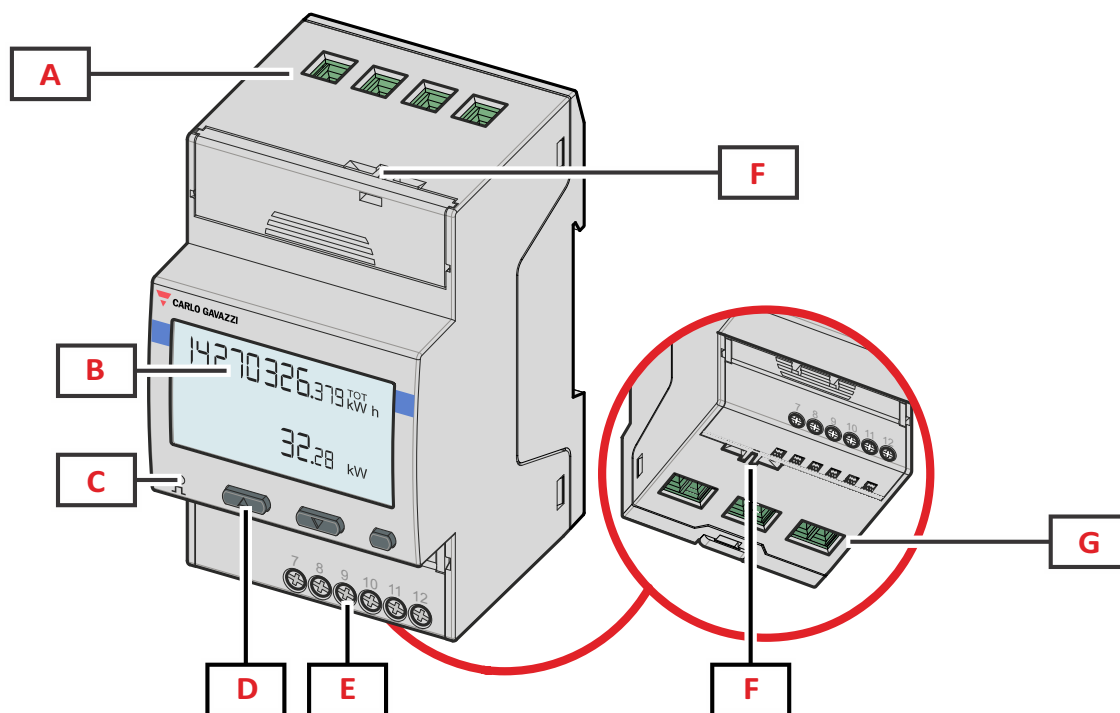


Fig. 1 Forside

Område	Beskrivelse
A	Spændingsindgange
B	Display
C	LED
D	Browsing- og konfigurationsknapper
E	Digital indgang, digital udgang og kommunikationstilslutninger
F	MID-forseglede huse
G	Strømindgange

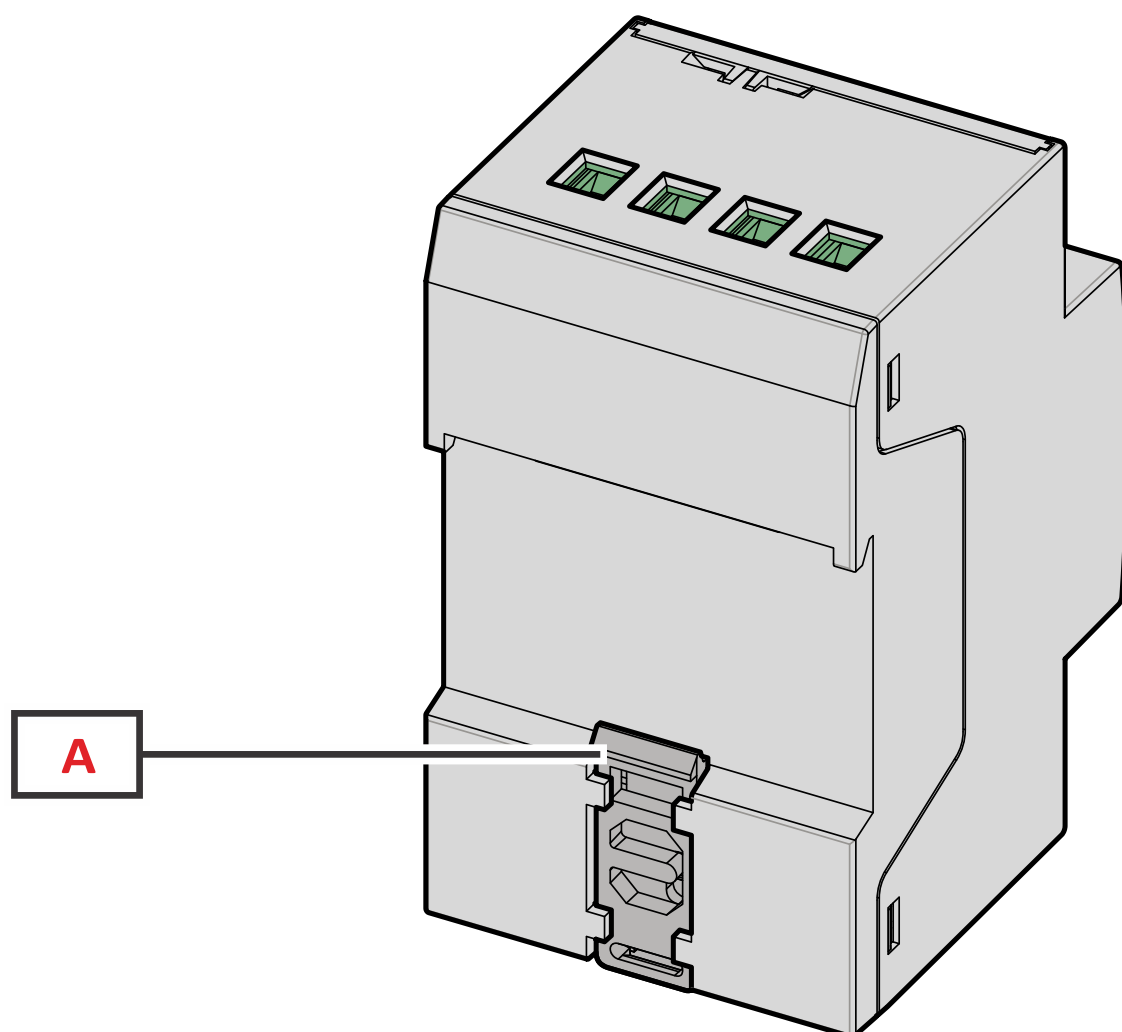


Fig. 2 Tilbage

Område	Beskrivelse
A	Monteringsramme til DIN-skinne

Funktioner

Generelt

Materiale	Hus: PBT Transparent hylster: polycarbonat
Beskyttelsesgrad	Front: IP40 Terminaler: IP20
Terminaler	Spændingsindgange: 0,2 til 2,5 mm ² / 13 til 24 AWG, 0,45 Nm / 3,98 lbin max Aktuelle tilslutninger: 0,2 til 2,5 mm ² / 13 til 24 AWG, 0,45 Nm / 3,98 lbin max Indgange, udgange og kommunikation: 0,2 til 1,5 mm ² / 16 til 24 AWG, 0,4 Nm / 3,54 lbin max
Overspændingskategori	Kat. III
Forureningsgrad	2
Montering	DIN-skinne
Vægt	280 g / 0,62 lb (emballage inkl.)
Dimensioner	3-DIN-moduler

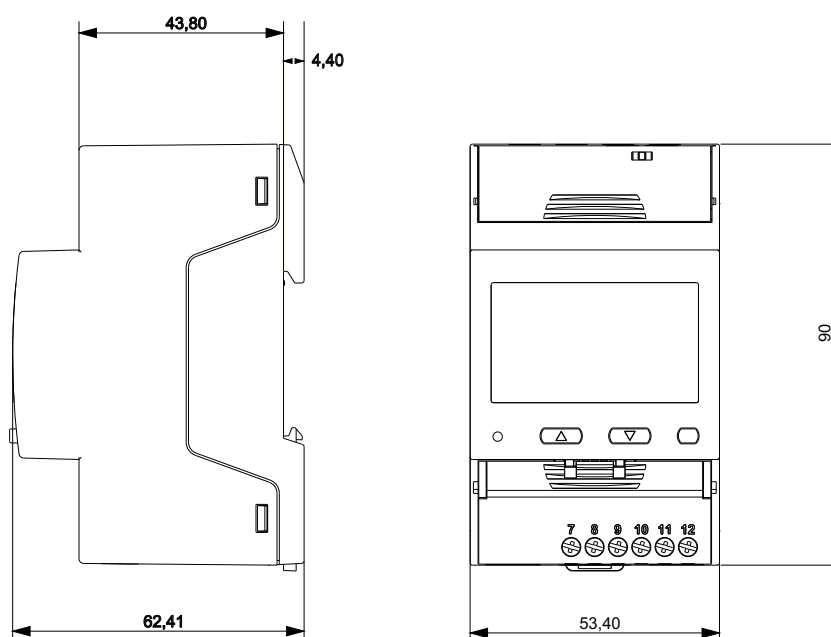


Fig. 3

Miljøspecifikationer

Driftstemperatur	Fra -25 til +55 °C / fra -13 til +131 °F (X modeller, PFx modeller) Fra -25 til +70 °C / fra -13 til +158 °F (PFx70 modeller)
Opbevaringstemperatur	Fra -30 til +70 °C / fra -22 til +158 °F

Bemærkning: Relativ fugtighed < 90 % ikke-kondenseret @ 40 °C (104 °F).

Isolering mellem ind- og udgange

AV5

Type	Strømforsyning	Spændingsindgang	Digital indgang	Digital udgang	Seriell port
Strømforsyning	-	Base	Dobbelt/Forstærket	Dobbelt/Forstærket	Dobbelt/Forstærket
Spændingsindgang	Base	-	Dobbelt/Forstærket	Dobbelt/Forstærket	Dobbelt/Forstærket
Digital indgang	Dobbelt/Forstærket	Dobbelt/Forstærket	-	ingen	ingen
Digital udgang	Dobbelt/Forstærket	Dobbelt/Forstærket	ingen	-	-
Seriell port	Dobbelt/Forstærket	Dobbelt/Forstærket	ingen	-	-

I henhold til: EN 61010-1, EN IEC 62052-31 (MID). Overspændingskategori III. Forureningsgrad 2.

MV5 / RG5

Type	Strømforsyning	Spændingsindgang	RS485 seriel port	Digital indgang
Strømforsyning	-	Base	Dobbelt/Forstærket	Dobbelt/Forstærket
Spændingsindgang	Base	-	Dobbelt/Forstærket	Dobbelt/Forstærket
RS485 seriel port	Dobbelt/Forstærket	Dobbelt/Forstærket	-	Dobbelt/Forstærket
Digital indgang	Dobbelt/Forstærket	Dobbelt/Forstærket	Dobbelt/Forstærket	-

I henhold til: EN 61010-1. Overspændingskategori III. Forureningsgrad 2.

Kompatibilitet og overensstemmelse

Direktiver	2014/32/EU (MID) 2014/35/EU (Lavspænding) 2014/30/EU (EMC - Elektromagnetisk kompatibilitet) 2011/65/EU, 2015/863/EU (Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr)
Standarder	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - emissioner og immunitet: EN IEC 62052-11:2021/A11:2022 (Emissioner i henhold til CISPR 32:2015, klasse B) Elektrisk sikkerhed: EN IEC 61010-1, EN IEC 62052-31:2016, EN IEC 61010-2-030 Metrologi: EN IEC 62053-21, EN IEC 62053-22, EN IEC 62053-23, EN 50470-3:2022 (MID), EN IEC 61557-12 (aktiv effekt og aktiv energi, kun MID-modeller) Holdbarhed: EN IEC 62059-32-1:2012
Godkendelser	  

Elektriske specifikationer

Det elektriske system	
Administreret elektrisk system	Tofaset (3 ledere) Trefaset med neutral (4-ledere) Trefaset uden neutral (3-leders) Wild leg system (trefaset fire-wire delta)
Styret elektrisk system MID	Trefaset med neutral (4-ledere) Trefaset uden neutral (3-leders) (ARON)

Spændingsindgange - MID	
Spændingstilslutning	Direkte
Mærkespænding L-N	230 V
Mærkespænding L-L	400 V
Spændingstolerance	Fra 0,8 til 1,15 U_n
Overbelastning	Kontinuerlig: 1,5 U_n max.
Indgangsimpedans	Se "Strømforsyning"
Frekvens	50 Hz
Spændingsindgange Ikke-MID modeller	
Spændingstilslutning	Direkte
Mærkespænding L-N (fra U_n min til U_n max)	120 til 240 V
Mærkespænding L-L (fra U_n min til U_n max)	208 til 415 V
Spændingstolerance	Fra 0,8 til 1,15 U_n
Overbelastning	Kontinuerlig: 1,5 U_n max.
Indgangsimpedans	Se "Strømforsyning"
Frekvens	Fra 45 til 65 Hz

Bemærk: Til MID-versioner er spændingsområdet begrænset til 3x120 (208)...3x230 (400) V, og frekvensen til 50 Hz.

Bemærk: Man kan også installere EM530 i et wild leg-system (tre faser, fire deltaledninger), hvor en fase-nulspændingen er større end de to andre.

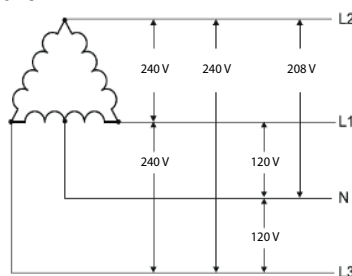


Fig. 4 Tofaset system med neutral (3-leders)

AV5

Strømindgange	
Strømstyrketilslutninger	Via CT
CT transformationsratio	2000 maks.
Primær strøm	10 kA maks.
Nominel indgangsstrøm (I_n)	5 A
Minimumsstrømstyrke (I_{min}) $0,01 I_n$	0,05 A
Maksimal strømstyrke (kontinuerlig) (I_{max}) $1,2 I_n$	6 A
Opstartsstrømstyrke (I_{st}) $0,002 I_n$	10 mA
Tærskelstrøm (I_{tr}) $0,05 I_n$	0,25 A
Overbelastning $20 I_{max}$	For 500 ms: 120 A
Indgangsimpedans	< 0,3 VA
Crest faktor	3
Aflæsningstype	Interne shuntmodstande

MV5

Strømindgange	
Strømstyrketilslutninger	Via 333 mV strømsensor
CT transformationsratio	-
Primær strøm	10 kA maks.
Nominel indgangsstrøm (I_n)	333 mV
Minimumsstrømstyrke (I_{min}) $0,02 I_n$	7 mV
Maksimal strømstyrke (kontinuerlig) (I_{max}) $1,2 I_n$	400 mV
Opstartsstrømstyrke (I_{st}) $0,002 I_n$	0,7 mV
Tærskelstrøm (I_{tr}) $0,05 I_n$	16,7 mV
Overbelastning	Til 500 ms: $20 I_{max}$
Indgangsimpedans	100 kΩ
Topfaktor	1,414 ved I_{max}
Aflæsningstype	Strømsensorer

RG5

Strømindgange			
Strømstyrketilslutninger	Rogowski-spoler		
CT transformationsratio	-		
Primær strøm	2,88 kA max.		
Strømområde (I_n)	600 A	1200 A	2400 A
Minimumsstrømstyrke (I_{min}) 0,02 I_n	12 A	24 A	48 A
Maksimal strømstyrke (kontinuerlig) (I_{max}) 1,2 I_n	720 A	1440 A	2880 A
Opstartsstrømstyrke (I_{st}) 0,002 I_n	1,2 A	2,4 A	4,8 A
Tærskelstrøm (I_{tr}) 0,05 I_n	30 A	60 A	120 A
overbelastning	For 500 ms: 20 I_{max}		
Indgangsimpedans	100 k Ω		
Topfaktor	1,414 @ I_{max}		
Aflæsningstype	Rogowski-spoler		

Bemærk: Strømværdierne refererer til et Rogowski-spoleinput på 100 mV / kA @ 50 Hz; strømområdets værdi kan vælges via displayet eller via Modbus- kommunikation (se brugervejledningen eller kommunikationsprotokollen for yderligere oplysninger).

Strømforsyning

Type	Selvforsynende
Forbrug	< 1,3 W / 2,6 VA
Frekvens	50/60 Hz

Målinger

Metode	TRMS-målinger af forvrængede bølger
--------	-------------------------------------

Tilgængelige målinger

Aktiv energi	Enhed	System	Fase
Importeret (+) Total	kWh+	•	•
Importeret (+) Partiel	kWh+	•	-
Eksporteret (-) Total	kWh-	•	-
Eksporteret (-) partiel	kWh-	•	-
Importeret (+) efter tarif (t1, t2)	kWh+	•	-

Reaktiv energi	Enhed	System	Fase
Importeret (+) Total	kvarh+	•	-
Importeret (+) Partiel	kvarh+	•	-
Eksporteret (-) Total	kvarh-	•	-
Eksporteret (-) partiel	kvarh-	•	-

Aktiv effekt	Enhed	System	Fase
Total	kVAh	•	-
Partiel	kVAh	•	-

Driftstimetæller	Enhed	System	Fase
Total (kWh+)	hh:mm	•	-
Partiel (kWh+)	hh:mm	•	-
Total (kWh-)	hh:mm -	•	-
Partiel (kWh-)	hh:mm -	•	-
Samlet ON time	hh:mm	•	-

Elektrisk variabel	Enhed	System	Fase
Spænding L-N	V	•	•
Spænding L-L	V	•	•
Strøm	A	•	•
DMD	A	-	•
DMD MAX.	A	-	•
Neutral strøm	A	•	-
Aktiv effekt	W	•	•
DMD	W	•	-
DMD MAX.	W	•	-
Tilsyneladende effekt	VA	•	•
DMD	VA	•	-
DMD MAX.	VA	•	-

Elektrisk variabel	Enhed	System	Fase
Reaktiv effekt	Var	•	•
Effektfaktor	PF	•	•
Frekvens	Hz	•	-
THD Strøm*	THD A %	-	•
THD Spænding L-N*	THD L-N %	-	•
THD Spænding L-L*	THD L-L %	-	•

*Op til 15. harmonisk

Bemærkning: De tilgængelige variable afhænger af den systemtype, der er indstillet.

PFA modeller, PFB modeller og PFC modeller: Samlet importeret aktiv energi (kWh TOT) er den eneste MID-certificerede måler. Tilsyneladende energi, reaktiv energi og eksporteret aktiv energi er ikke MID-certificeret. Delmålere er ikke MID-certificeret.

PFD modeller og PFE modeller: Totalt importeret aktiv energi (kWh+ TOT) og totalt eksporteret aktiv energi (kWh- TOT) er de eneste MID-certificerede målere. Aktiv effekt, reaktiv energi er ikke MID-certificeret. Delmålere er ikke MID-certificeret.

Alle variable, der beregnes af måleren henviser til strømtransformerens primærstrøm.

 Energimåling

Energimålingen afhænger af den måletype, du vælger (kan vælges i ikke-MID modeller i henhold til modellen i MID-certificerede modeller).

A-måling (Easy connection)

Modeller: MID PFA

Uanset strømretningen har effekten altid et plustegn og bidrager til at øge den positive energimåler. Den negative energimåler er ikke tilgængelig.

B-måling (Bidirektionel)

Modeller: MID PFB og PFD

For enhver måling af tidsinterval lægges de enkelte energifaser med et positivt symbol sammen for at øge energimåleren for den positive energi (kWh+), mens de andre øger energimåleren for den negative energi (kWh-).

Eksempel:

P L1= +2 kW, P L2= +2 kW, P L3= -3 kW

Integrationstid = 1 time

kWh+ = (2+2) x 1h = 4 kWh

kWh- = 3 x 1h = 3kWh

C-måling (Net Bidirektionel)

Modeller: MID PFC og PFE

For hver måling af tidsinterval lægges enkeltfasernes energier sammen. I henhold til resultatets tegn øges den positive (kWh+) eller negative sumtæller (kWh-).

Eksempel:

P L1= +2 kW, P L2= +2 kW, P L3= -3 kW

Integrationstid = 1 time

kWh+= (+2+2-3)x1h=(+1)x1h=1 kWh

kWh- = 0 kWh

Målenøjagtighed

Fase-fase, spænding	
Fra U_n minimum -20% til U_n maksimum +15%	+/- 0,2% rdg
Fase-neutral, spænding	
Fra U_n minimum -20% til U_n maksimum +15%	+/- 0,2% rdg
Frekvens	
Fra 45 til 65 Hz	+/- 0,1% rdg

AV5

Strøm	
Fra 0,05 I_n til I_{max}	+/- 0,3% rdg
Fra 0,01 I_n til 0,05 I_n	+/- 0,6% rdg

Aktiv og tilsyneladende effekt	
Fra 0,05 I_n til I_{max} (PF=1)	+/- 0,5% rdg
From 0,01 I_n til 0,05 I_n (PF=1)	+/- 1% rdg
Fra 0,05 I_n til I_{max} (PF=0,5 L - 1, 0,8 C)	+/- 0,6% rdg
Fra 0,02 I_n til 0,1 I_n (PF=0,5L - 0,8C)	+/- 1% rdg
Aktiv energi	Klasse 0,5 S (EN IEC 62053-22), Klasse B (EN 50470-3 (MID))

Reaktiv effekt	
Fra 0,1 I_n til I_{max} ($\sin\phi$ - $\phi=0,5$ L - 0,5 C) Fra 0,05 I_n til I_{max} ($\sin\phi=1$)	+/- 2% rdg
Fra 0,05 I_n til 0,1 I_n ($\sin\phi=0,5$ L - 0,5 C) From 0,02 I_n til 0,05 I_n (PF=1)	+/- 2,5% rdg
Reaktiv energi	Klasse 2 (EN IEC 62053-23)

MV5

Strøm	
Fra $I_{\min}$ til $0,05 I_n$ (PF=1)	+/- 1% rdg
Fra $0,05 I_n$ til $I_{\max}$ (PF=1)	+/- 0,5% rdg
Fra $0,05 I_n$ til $0,1 I_n$ (PF=0,5 L - 0,8 C)	+/- 1% rdg
Fra $0,1 I_n$ til $I_{\max}$ (PF=0,5 L - 0,8 C)	+/- 0,6% rdg

Aktiv og tilsyneladende effekt	
Fra $0,05 I_n$ til $I_{\max}$ (PF=1)	+/- 0,5% rdg
Fra $0,01 I_n$ til $0,05 I_n$ (PF=1)	+/- 1% rdg
Fra $0,05 I_n$ til $I_{\max}$ (PF=0,5 L - 1, 0,8 C)	+/- 0,6% rdg
Fra $0,02 I_n$ til $0,1 I_n$ (PF=0,5L - 0,8C)	+/- 1% rdg
Aktiv energi	Svarende til klasse 0,5 (EN IEC 62053-21)

Reaktiv effekt	
Fra $0,1 I_n$ til $I_{\max}$ ($\sin\phi$ - $\phi=0,5 L - 0,5 C$) Fra $0,05 I_n$ til $I_{\max}$ ($\sin\phi=1$)	+/- 2% rdg
Fra $0,05 I_n$ til $0,1 I_n$ ($\sin\phi=0,5 L - 0,5 C$) Fra $0,02 I_n$ til $0,05 I_n$ (PF=1)	+/- 2,5% rdg
Reaktiv energi	Svarende til klasse 2 (EN IEC 62053-23)

RG5

Aktuel RG5	
Fra $I_{\min}$ til I_{tr} (PF=1)	1,5% rdg
Fra I_{tr} til $I_{\max}$ (PF=1)	1% rdg
Fra $I_{\min}$ til I_{tr} (PF=0,5 L - 0,8 C)	1,5% rdg
Fra I_{tr} til $I_{\max}$ (PF=0,5 L - 0,8 C)	1% rdg

Aktiv og tilsyneladende effekt	
Fra $I_{\min}$ til $0,05 I_n$ (PF=1)	+/- 1,5% rdg
Fra $0,05 I_n$ til $I_{\max}$ (PF=1)	+/- 1% rdg
Fra $0,02 I_n$ til $0,1 I_n$ (PF=0,5 L - 0,8 C)	+/- 1,5% rdg
Fra $0,1 I_n$ til $I_{\max}$ (PF=0,5 L - 0,8 C)	+/- 1% rdg
Aktiv energi	Svarende til klasse 1 (EN62053-21)

Reaktiv effekt	
Fra $0,1 I_n$ til $I_{\max}$ ($\sin\phi$ - $\phi=0,5 L - 0,5 C$) Fra $0,05 I_n$ til $I_{\max}$ ($\sin\phi=1$)	+/- 2% rdg
Fra $0,05 I_n$ til $0,1 I_n$ ($\sin\phi=0,5 L - 0,5 C$) Fra $0,02 I_n$ til $0,05 I_n$ (PF=1)	+/- 2,5% rdg
Reaktiv energi	Svarende til klasse 2 (EN IEC 62053-23)

Nøjagtighedsmåling i henhold til EN IEC 61557-12 (MID-versioner)	
Aktiv effekt	Præstationsklasse 1
Aktiv energi	Præstationsklasse 2

Måleopløsning

Variabel	Skærmopløsning	Opløsning via seriel kommunikation
Energi	0,001 kWh/kvarh/kVAh	
Enfasetenergi	0,01 kWh	0,001 kWh
Effekt	0,01 kW/kvar/kVA	0,1 W/var/VA
Strøm*	0,01 A	0,001 A
Spænding	0,1 V	
Frekvens	0,01 Hz	0,001 Hz
THD	0,01 %	
Effektfaktor	0,01	0,001

(*)Bemærk: værdi, der henviser til CT-koefficient =1.

Display

Type	Segmenter
Opdateringstid	500 ms
Beskrivelse	LCD-skærm med baggrundsoplysning
Variabel aflæsning	Øjeblikkelig: 5+1 cifre eller 5+2 cifre Effektfaktor: 1+2 cifre Energi: 8+3 cifre

LED

AV5

Lysdioden er rød. Vægt: proportional med energiforsyningen og afhængigt af CT, 16 Hz maksimumsfrekvens.

Vægt (kWh pr. puls)	CT ratio
0,001	≤ 7
0,01	$7 < CT \leq 70$
0,1	$70 < CT \leq 700$
1	$700 < CT \leq 2000$

MV5

Lysdioden er rød. Vægt: proportional med energiforsyningen og afhængigt af primær strøm (I_n), 16Hz maksimumsfrekvens.

Vægt (kWh pr. puls)	Primær strøm (I_n)
0,001	$\leq 35 \text{ A}$
0,01	$35 \text{ A} < I_n \leq 350 \text{ A}$
0,1	$350 \text{ A} < I_n \leq 3500 \text{ A}$
1	$> 3500 \text{ A}$

RG5

Vægt (kWh pr. puls)	Strømområde (I_n)
0,1	$600 \text{ A} \leq I_n \leq 2400 \text{ A}$

Digitale udgange/indgange

Digitale indgange

Forbindelsestype	Skrueklemmer
Antal indgang	1
Type	Fri kontakt
Function	Fjernstyret status Tarifstyring Delmåler start/stop Delmålere nulstil
Funktioner	Spænding for åben kontakt: 5 Vdc +/- 5 % Lukket kontaktstrøm: maks. 5 mA Inputimpedans: 11,6 kΩ Modstand ved åbent kontakt: ≥ 25 kΩ Modstand ved lukket kontakt: ≤ 840 Ω Mulig maks. spænding uden beskadigelse: 30 V ac
Konfigurationsparametre	Indgangsfunktion
Konfigurationsmodus	Via tastatur eller UCS software

Digital udgang

Forbindelsestype	Skrueklemmer
Maksimalt antal udgange	1
Type	Opto-mosfet
Function	Pulsoutput eller alarmoutput
Funktioner	V _{ON} : 2,5 V ac/dc maks. 100 mA V _{OFF} : 42 V ac/dc
Konfigurationsparametre	Udgangsfunktion (impuls/alarm) Impulsvægt (fra 0,001 til 10 kWh pr. impuls) Impulsvarighed (30 eller 100 ms) Normal status for udgang (NO eller NC)
Konfigurationsmodus	Via tastatur

Bemærk: type S0, klasse B i henhold til EN IEC 62053-31.

Kommunikationsporte

Modbus RTU

Protokoller	Modbus RTU
Enheder på den samme bus	Max 247 (1/8 enhedsbelastning)
Kommunikationstype	Multidrop, bidirektionel
Forbindelsestype	2 ledere
Konfigurationsparametre	Modbus-adresse (fra 1 til 247) Baudrate (9,6/19,2/38,4/57,6/115,2 kbps) Paritet (Ingen/Lige) Stop bit (1 eller 2)
Opdateringstid	≤ 100 ms
Konfigurationsmodus	Via tastatur eller UCS software

M-Bus

Protokoller	M-Bus i henhold til EN13757-3:2013
Enheder på den samme bus	Max 250 (1 enhedsbelastning)
Forbindelsestype	2 ledere
Konfigurationsparametre	Primær adresse (1 til 250) Baudrate (0,3/2,4/9,6 kbps)
Opdateringstid	≤ 100 ms
Konfigurationsmodus	Via tastatur

Forbindelsesdiagrammer

AV5

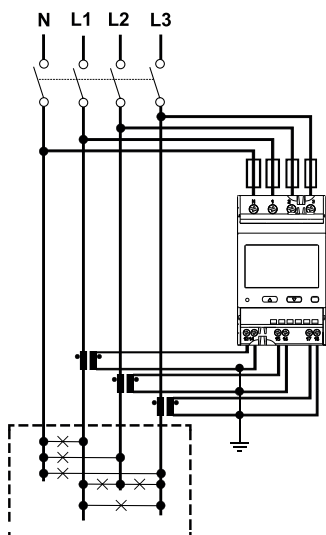


Fig. 5 Trefaset med neutral (4-leders). MID

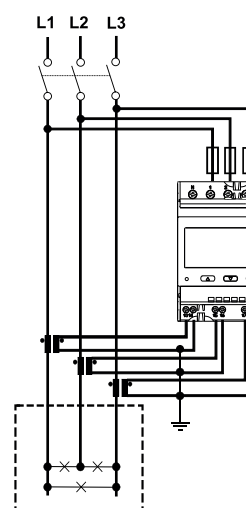


Fig. 6 Trefaset uden neutral (3-leders). MID

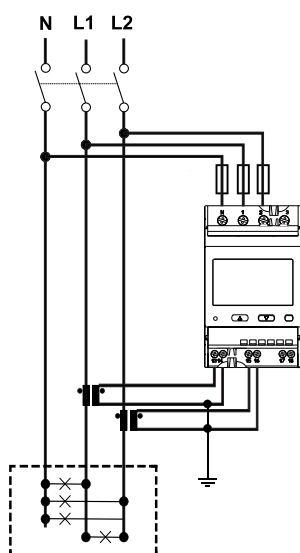


Fig. 7 Tofaset system med neutral (3-leders)

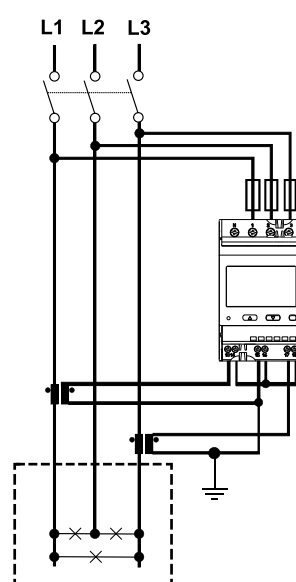


Fig. 8 Trefaset uden neutral (3-leders). MID

MV5 / RG5

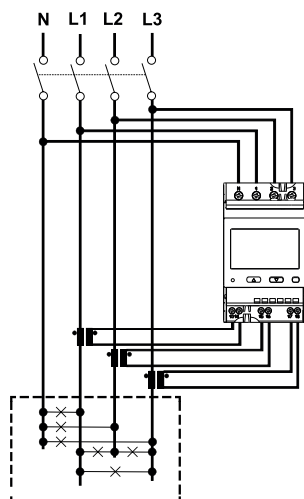


Fig. 9 Trefaset med neutral (4-leders).

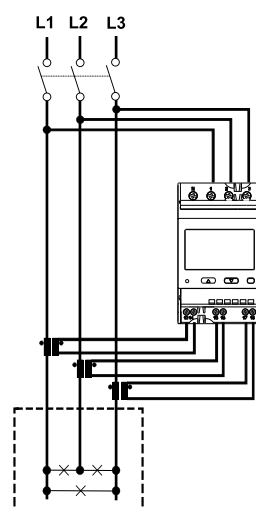


Fig. 10 Trefaset uden neutral (3-leders).

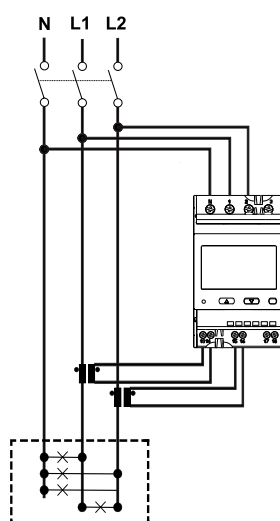


Fig. 11 Tofaset system med neutral (3-leders)

Digitale udgange/indgange

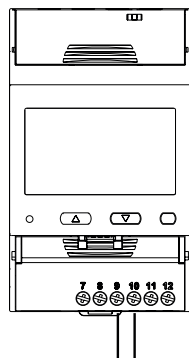


Fig. 12 Output

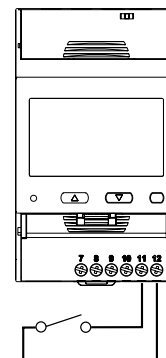


Fig. 13 Input

Kommunikation

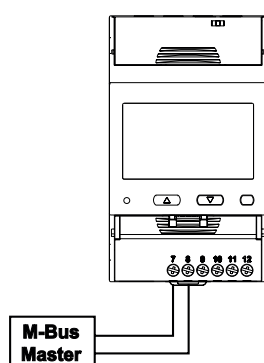


Fig. 14 M-Bus

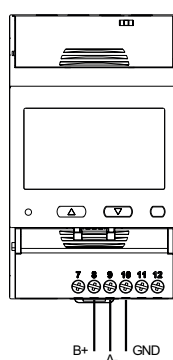


Fig. 15 RS485-port

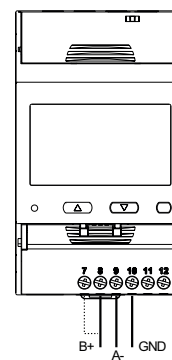


Fig. 16 Sidste enhed på RS485

Referencer

Bestillingskode

AV5- modeller med mulighed for at vælge forskellige kommunikationssystemer.

 **EM530 DIN AV5 3X** ☐ ☐

Indtast den relevante kode i stedet for ☐

Kode	Indstillinger	Beskrivelse
EM530 DIN	-	-
AV5	-	5 A strømtransformerforbindelse
3X	-	-
☐	O1	Digital udgang
	S1	RS485 Modbus RTU
	M1	M-Bus
☐	X	Ikke-MID modeller
	PFA	MID modeller (3P, 3P.n)
	PFB	MID modeller (3P, 3P.n)
	PFC	MID modeller (3P, 3P.n)
	PFD	MID modeller (3P, 3P.n)
	PFE	MID modeller (3P, 3P.n)

AV5-modeller med driftstemperatur på op til +70°C.

EM530 DIN AV5 3X S1 ☐ 70

Indtast den relevante kode i stedet for ☐

Kode	Indstillinger	Beskrivelse
EM530 DIN	-	-
AV5	-	5 A strømtransformerforbindelse
3X	-	-
S1	-	RS485 Modbus RTU
☐	PFA	MID modeller (3P, 3P.n)
	PFB	MID modeller (3P, 3P.n)
	PFC	MID modeller (3P, 3P.n)
	PFD	MID modeller (3P, 3P.n)
	PFE	MID modeller (3P, 3P.n)
70	-	Max driftstemperatur

MV5-model.

Indtast den relevante kode i stedet for ☐

EM530 DIN MV5 3X ☐ X

Kode	Indstillinger	Beskrivelse
EM530 DIN	-	-
MV5	-	333 mV CT-tilslutning
3X	-	-
☐	O1	Digital udgang
	S1	RS485 Modbus RTU
	M1	M-Bus
X	-	Ikke-MID modeller

RG5-model

Indtast den relevante kode i stedet for ☐

EM530 DIN RG5 3X ☐ X

Kode	Indstillinger	Beskrivelse
EM530 DIN	-	-
RG5	-	Strømmåling med Rogowski-spole (output 100 mV / 1000 A)
3X	-	-
☐	O1	Digital udgang
	S1	RS485 Modbus RTU
	M1	M-Bus
X	-	Ikke-MID modeller

- PFA: Nem tilslutning, sumtæller for samlet energi (kWh+) er certificeret i henhold til MID.
- PFB: Kun den totale, positive sumtæller (kWh+) er certificeret i henhold til MID. Sumtælleren for den negative energi er tilgængelig, men ikke certificeret i henhold til MID.

Bemærk: For enhver måling af tidsinterval lægges de enkelte energifaser med et positivt symbol sammen for at øge energimåleren for den positive energi (kWh+), mens de andre øger energimåleren for den negative energi (kWh-).

- PFC: Kun den positive sumtæller (kWh+) er MID-certificeret. Sumtælleren for den negative energi er tilgængelig, men ikke MID-certificeret.

Bemærk: For hver måling af tidsinterval lægges de enkelte fasers energi sammen. I henhold til symbolet på resultatet øger systemet den positive sumtæller (kWh+) eller den negative sumtæller (kWh-).

- PFD: Tovejs, samlet importeret aktiv energi (kWh+ TOT) og samlet eksporteret aktiv energi (kWh-TOT) er MID-certificerede målere; fremstillet i Italien.

Bemærk: For enhver måling af tidsinterval lægges de enkelte energifaser med et positivt symbol sammen for at øge energimåleren for den positive energi (kWh+), mens de andre øger energimåleren for den negative energi (kWh-).

- PFE: Tovejs, samlet importeret aktiv energi (kWh+ TOT) og samlet eksporteret aktiv energi (kWh-TOT) er MID-certificerede målere; fremstillet i Italien.

Bemærk: For hver måling af tidsinterval lægges de enkelte fasers energi sammen. I henhold til symbolet på resultatet øger systemet den positive sumtæller (kWh+) eller den negative sumtæller (kWh-).

Kompatible komponenter fra CARLO GAVAZZI

Formål	Komponentnavn/kodenøgle	Bemærkninger
Konfigurer analyseinstrumentet via desktop-aplikation	UCS-software	Download gratis på: www.gavazziautomation.com
Samle, oplagre og overføre data til andre systemer	UWP	
CT-serie	CTA, CTD, CTV	
Rogowski-spoler	ROG4X / ROG4U	

