

Til ejeren

Betjeningsvejledning



flexoTHERM exclusive,
flexoCOMPACT exclusive

VWF 51 - 191/4, VWF 52 - 112/4

DK

Udgiver/producent

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid
Tel. +49 21 91 18-0 ■ Fax +49 21 91 18-2810
info@vaillant.de ■ www.vaillant.de



Indhold

Indhold

1 Sikkerhed.....	3	6.3 Aflæsning af servicemeddelelser.....	13
1.1 Handlingsrelaterede advarsler.....	3	6.4 Kontrol af anlægstryk.....	13
1.2 Generelle sikkerhedsanvisninger.....	3	6.5 Kontrol af brinekredsens anlægstryk.....	13
2 Henvisninger vedrørende dokumentationen.....	7	7 Afhjælpning af fejl	13
2.1 Overholdelse af øvrig dokumentation	7	7.1 Fejlmeddelelse.....	13
2.2 Opbevaring af dokumentation.....	7	8 Standsning	14
2.3 Vejledningens gyldighed.....	7	8.1 Frakobling af varmepumpe.....	14
3 Systemoversigt.....	7	8.2 Endelig standsning af produktet.....	14
3.1 Opbygning varmepumpesystem	7	8.3 Genbrug og bortskaffelse	14
4 Produktbeskrivelse.....	8	9 Garanti og kundeservice.....	14
4.1 CE-mærkning.....	8	9.1 Garanti	14
4.2 Sikkerhedsanordninger.....	8	9.2 Kundeservice	15
4.3 Serienummer	9	Tillæg.....	16
4.4 Produktopbygning.....	9	A Oversigt betjeningsniveau bruger	16
4.5 Åbning af frontklappen.....	9		
4.6 Betjeningspanel	10		
4.7 Grundvisning.....	10		
4.8 Betjeningskoncept	11		
4.9 Menuvisning.....	11		
4.10 Betjeningsniveauer	11		
5 Betjening	11		
5.1 Opstart af produktet.....	11		
5.2 Tilpasning af nominal beholdertemperatur	11		
5.3 Udbyttevisning	12		
5.4 Visning af Livemonitor	12		
5.5 Visning af trykket i anlægskredsen	12		
5.6 Visning af trykket i miljøkredsen	12		
5.7 Aflæsning af driftsstatistik	12		
5.8 Indstilling af sprog.....	12		
6 Service og vedligeholdelse.....	12		
6.1 Overholdelse af krav til opstillingsstedet	12		
6.2 Vedligeholdelse af produktet	13		

1 Sikkerhed

1.1 Handlingsrelaterede advarsler

Klassificering af handlingsrelaterede advarsler

De handlingsrelaterede advarsler er forsynet med advarselssymboler og signalord, der passer til farens mulige omfang.

Advarselssymboler og signalord



Fare!

Umiddelbar livsfare eller fare for alvorlige kvæstelser



Fare!

Livsfare – elektrisk stød



Advarsel!

Fare for lette kvæstelser



Forsigtig!

Risiko for materielle skader eller miljøskader

1.2 Generelle sikkerhedsanvisninger

1.2.1 Korrekt anvendelse

Alligevel kan brugeren eller tredjemand udsættes for fare, evt. med døden til følge, og produktet samt andre ting kan blive beskadiget som følge af enhver form for forkert brug.

Systemet er udelukkende beregnet til brug i husholdninger.

Systemet er beregnet til opvarmning med kølefunktion i lukkede varmeanlæg og til varmtvandsproduktion. Driften af varmepumpen uden for anvendelsesgrænserne medfører, at varmepumpen slukkes af de interne styrings- og sikkerhedsanordninger.

Køledrift med radiatorer er ikke tilladt, da radiatorer ikke giver en tilstrækkeligt stor varmeoverførselsflade.

Korrekt anvendelse omfatter:

- overholdelse af den medfølgende driftsvejledning til produktet samt alle andre komponenter i anlægget
- overholdelse af alle de eftersyns- og servicebetingelser, der fremgår af vejledningerne.

Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og derover samt af personer med begrænsede fysiske eller intellektuelle evner eller manglende erfaring og viden, såfremt de er under opsyn eller er blevet undervist i sikker brug af produktet og den dermed forbundne fare. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse foretaget af brugeren må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.

1 Sikkerhed

Anden anvendelse end den, der er beskrevet i denne vejledning, og anvendelse, der går ud over den her beskrevne, er forkert. Forkert anvendelse omfatter også enhver umiddelbar kommerciel og industriel anvendelse.

Bemærk!

Enhver ikke-godkendt anvendelse er forbudt.

1.2.2 Fare som følge af forkert betjening

Ved fejlbetjening kan du udsætte dig selv og andre for skade.

- ▶ Læs den foreliggende vejledning og alle andre gyldige bilag grundigt, herunder især kapitlet "Sikkerhed" samt advarselhenvisningerne.
- ▶ Udfør kun de aktiviteter, som er beskrevet i den foreliggende driftsvejledning.

1.2.3 Livsfare som følge af eksplosive og let antændelige stoffer

- ▶ Anvend og opbevar ikke eksplosive eller let antændelige stoffer (f.eks. benzin, papir og maling) i det rum, hvor produktet er opstillet.

1.2.4 Livsfare ved ændringer på produktet eller i produktets omgivelser

- ▶ Fjern, afbryd eller bloker aldrig sikkerhedsanordningerne.
- ▶ Foretag ikke ændringer af sikkerhedsudstyret.
- ▶ Plomberinger på komponenter må ikke ødelægges eller fjernes. Kun autoriserede installatører og kundeservice må ændre plomberede komponenter.
- ▶ Foretag ikke ændringer:
 - på produktet
 - på området omkring produktet
 - på tilførselsledningerne til brine, luft og strøm
 - på afløbsledningen og på sikkerhedsventilen til varmekildekredsen
 - på dele af bygningen, der kan have indflydelse på produktets driftssikkerhed

1.2.5 Fare for ætsning på grund af brine

Brinen ethylenglykol er sundhedsskadelig.

- ▶ Undgå kontakt med hud og øjne.
- ▶ Brug handsker og beskyttelsesbriller.
- ▶ Undgå indånding og indtagelse.



- Overhold sikkerhedsdatabladet, der leveres med brinen.

1.2.6 Undgå fare for forfrysninger ved kontakt med kølemiddel

Produktet er ved leveringen påfyldt kølemiddel R 410 A. Udslip af kølemiddel kan medfører forfrysninger, hvis du rører ved udslipsstedet:

- Rør ikke ved nogen af produktets komponenter i tilfælde af et kølemiddeludslip.
- Sørg for ikke at indånde dampe eller gasser, der strømmer ud af utætheder fra kølemiddelkredsen.
- Undgå, at kølemidlet kommer i kontakt med hud og øjne.
- Tilkald en læge, hvis kølemidlet er kommet i kontakt med hud eller øjne.

1.2.7 Fare for personskaade og risiko for materiel skade som følge af forkert eller manglende vedligeholdelse og reparation

- Forsøg aldrig selv at foretage vedligeholdelsesarbejder eller reparationer på produktet.
- Lad straks en VVS-installatør afhjælpe fejl og skader.
- Overhold de foreskrevne vedligeholdelsesintervaller.

1.2.8 Risiko for materiel skade på grund af frost

- Det er vigtigt, at varmeanlægget altid er tændt i frostvejr, og at alle rum opvarmes nok.
- Hvis du ikke kan sikre driften, skal du få en VVS-installatør til at tømme varmeanlægget.

1.2.9 Undgå miljøskader som følge af kølemiddeludslip

Produktet indeholder kølemidlet R 410 A. Kølemidlet må ikke komme ud i atmosfæren. R 410 A er iht. Kyoto-protokollen en fluoreret drivhusgas med en GWP-værdi på 2088 (GWP = Global Warming Potential). Hvis kølemidlet slipper ud i atmosfæren, har det en effekt, der er 2088 gange så kraftig som den naturlige drivhusgas CO₂.

Alt kølemidlet i produktet skal udsuges i en dertil egnet beholder, før produktet bortskaffes, hvorefter kølemidlet kan genvindes eller bortskaffes i overensstemmelse med de gældende forskrifter.

- Sørg for, at det kun er officielt certificerede VVS-installatører med passende sikkerhedsudstyr, der udfører service og indgreb i kølemiddelkredsen.
- Kølemidlet i produktet må kun genvindes og bortskaffes af





1 Sikkerhed

en certificeret VVS-installatør
og i overensstemmelse med
de gældende forskrifter.



Henvisninger vedrørende dokumentationen 2

2 Henvisninger vedrørende dokumentationen

2.1 Overholdelse af øvrig dokumentation

- Følg altid alle de driftsvejledninger, der leveres med anlæggets komponenter.

2.2 Opbevaring af dokumentation


- Opbevar denne vejledning og alle andre gyldige bilag til videre brug.

2.3 Vejledningens gyldighed

Produkt
VWF 51/4
VWF 52/4
VWF 81/4
VWF 82/4
VWF 111/4
VWF 112/4
VWF 151/4
VWF 191/4

3 Systemoversigt

3.1 Opbygning varmepumpesystem

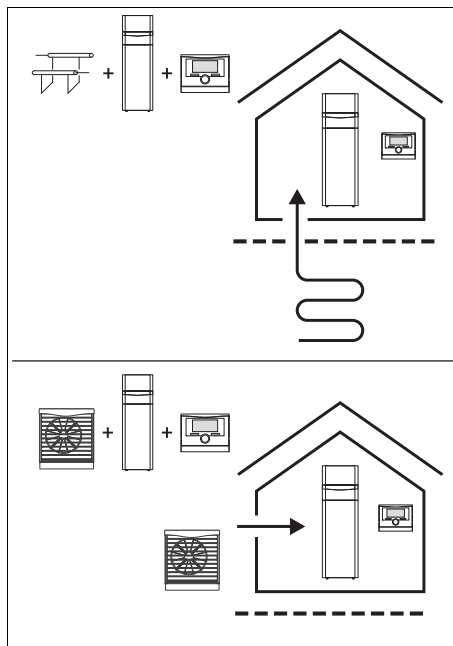

Varmepumpesystemet består af følgende komponenter:

- Varmepumpe
- System-automatik (fra VRC 700)
- Udetemperaturføler med DCF-modtager
- I givet fald systemføler
- Ved varmekilde jord: Jordsonde
- Ved varmekilde luft: Luft-brine-kollektor(er)

4 Produktbeskrivelse

4 Produktbeskrivelse

4.1 CE-mærkning



CE-mærkningen dokumenterer, at produkterne i henhold til typeskiltet overholder de grundlæggende krav i de relevante direktiver.

Overensstemmelseserklæringen foreligger hos producenten.

4.2 Sikkerhedsanordninger

4.2.1 Frostsikringsfunktion

Anlæggets frostsikringsfunktion styres via system-automatikken. Ved svigt af system-automatikken garanterer varmepumpen en begrænset frostsikring for varmekredsen.

4.2.2 Sikring mod manglende anlægsvand

Denne funktion overvåger anlægsvandtrykket konstant for at forhindre en mulig mangel på anlægsvand.

4.2.3 Sikring mod manglende brine

Sikringen mod manglende brine overvåger konstant væskestrykket i miljøkredsen for at forhindre eventuel væskemangel.

4.2.4 Frost beskyttelse

Denne funktion forhindrer, at fordamperen fryser til, når varmekilden kommer under en bestemt temperatur.

Varmekildens udgangstemperatur måles konstant. Hvis varmekildens udgangstemperatur kommer under en bestemt værdi, frakobles kompressoren midlertidigt med den statusmelding. Hvis denne fejl forekommer tre gange i træk, sker der en frakobling med visning af en fejlmelding.

4.2.5 Pumpe- og ventilblokeringssikring

Denne funktion forhindrer, at pumperne til anlægsvand og brine og alle omskiftventiler sidder fast. Pumperne og ventilerne, som ikke har været i drift i 23 timer, aktiveres efter hinanden i en periode på 10 - 20 sekunder.

4.2.6 Højtrykspressostat i kølekredsen

Højtrykspressostaten deaktiverer varmepumpen, hvis trykket i kølekredsen er for højt. Hvis trykket i varmepumpens kølekreds overskrider det maksimumtrykket, slukker højtrykspressostaten varmepumpen midlertidigt. Efter en ventetid udfører varmepumpen yderligere et startforsøg. Efter tre mislykkede startforsøg i træk vises der en fejlmeddelelse.

- Kølekredstryk maks.: 4,60 MPa (g) (46,00 bar (g))
- Ventetid: 5 min (efter den første forekomst)
- Ventetid: 30 min (efter den anden og enhver yderligere forekomst)

Nulstilling af fejltælleren, hvis begge betingelser foreligger:

- Varmekrav uden udkobling før tiden
- 60 min fejlfri drift

4.2.7 Varmgastermostat i kølekredsen

Varmgastermostaten deaktiverer varmepumpen, hvis temperaturen i kølekredsen er for høj. Hvis temperaturen i varmepumpens kølekreds overskrider maksimumtemperaturen, slukker varmgastermostaten varmepumpen midlertidigt. Efter en ventetid udfører varmepumpen yderligere et startforsøg. Efter tre mislykkede startforsøg i træk vises der en fejlmeddelelse.

- Kølekredstemperatur maks.: 135 °C

- Ventetid: 5 min (efter den første forekomst)
- Ventetid: 30 min (efter den anden og enhver yderligere forekomst)

Nulstilling af fejltælleren, hvis begge betingelser foreligger:

- Varmekrav uden udkobling før tiden
- 60 min fejlfri drift

4.2.8 Sikkerhedstemperaturbegrænsning (STB) i varmekredsen


Hvis temperaturen i den interne ekstra elopvarmnings varmekreds overskrider maksimumtemperaturen, slukker og låser STB den ekstra elopvarmning. Efter en ventetid udfører den ekstra elopvarmning yderligere et startforsøg. Der udlæses en fejlmelding, der kun kan nulstilles ved at trykke på Reset-tasten eller ved at slukke varmepumpen og tænde igen.

- Varmekredstemperatur maks.: 85 °C

4.3 Serienummer

Serienummeret findes på et skilt bag frontklappen. Det 7. til det 16. ciffer i serienummeret udgør artikelnummeret.

4.4 Produktopbygning

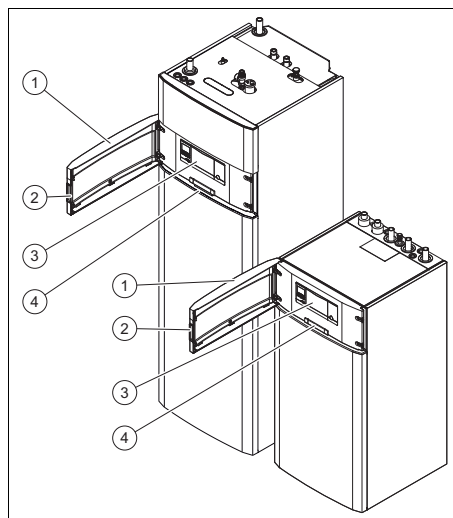


- | | |
|-------------|--------------------|
| 1 Frontklap | 3 Betjeningssele- |
| 2 Greb | menter |
| | 4 Skilt med serie- |
| | nummer |

4.5 Åbning af frontklappen

1. Tag fat i frontklappens gribefordybning i venstre eller i højre side.
2. Træk i gribefordybningen.


4 Produktbeskrivelse

4.6 Betjeningspanel

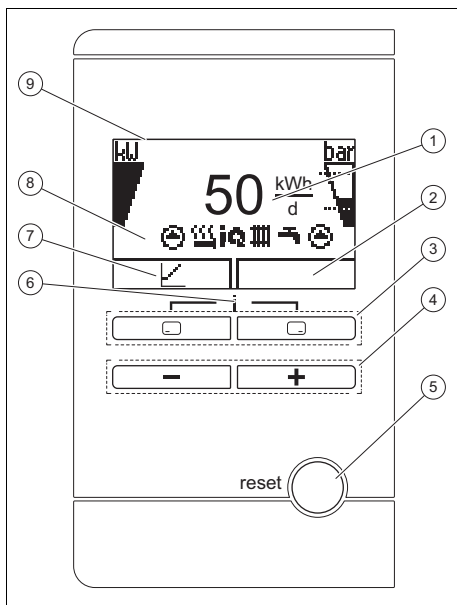

- | | |
|--|--|
| 1 Visning af det daglige brineenergiudbytte | 6 Adgang til menuen med ekstra informationer |
| 2 Visning af den højre valgtasts aktuelle funktion | 7 Visning af den venstre valgtasts aktuelle funktion |
| 3 Venstre og højre valgtast | 8 Visning af symbolerne for varmepumpens aktuelle driftstilstand |
| 4 og -tast | 9 Display |
| 5 Reset-tast | |

4.7 Grundvisning

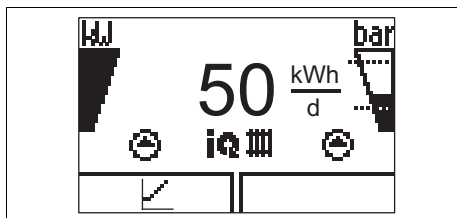

Sym-bol	Betydning	Forklaring
	Kompressor	- Fylدت: Kompressor i drift - Ikke fylدت: Kompressor ikke i drift
	Aktuelt anlægstryk på varmeanlægget De stiplede linjer markerer det tilladte område.	- lyser konstant: anlægstryk i det tilladte område. - blinker: anlægstryk uden for det tilladte område.
	Pumper	- Venstre permanent tændt: Brinepumpe i drift - Højre permanent tændt: Centralvarmepumpe i drift
	Ekstra elopvarmning	- Blinker: Ekstra elopvarmning i drift + : Ekstra elopvarmning aktiv til varmedrift + : Ekstra elopvarmning aktiv til varmtvandsdrift
	Green IQ modus	Produkt udstyret med energisparende teknologi
	Varmedrift	lyser konstant: varmedrift aktiv
	Køledrift	Permanent tændt: Køledrift aktiv (kun ved passiv køling)

Sym- bol	Betydning	Forklaring
	Varmtvandspro- duktion	– Perma- nent tændt: Varmtvands- drift aktiv
 F.XXX	Fejl i produktet	– Viser i stedet for grundvis- ningen, evt. forklarende tekst

I grundvisningen ser du produktets driftstil-
stand. Når du trykker på en valgtast, vises
den aktiverede funktion på displayet.

Du skifter tilbage til grundvisningen, ved:

- at trykke på  og dermed forlade ud-
vælgelsesniveauerne
- ikke at trykke på en tast i over 15 minut-
ter.

Hvis der foreligger en fejlmelding, så skif-
ter grundvisningen til fejlmelding.

4.8 Betjeningskoncept

Betje- ningsse- lement	Funktion
	– Visning af brineenergiudbytte varmedrift og varmtvandsdrift – Afbrydelse af ændring af en indstillingsværdi – Skift til et udvælgelsesniveau højere
	– Bekræftelse af indstillingsværdi – Skift til et udvælgelsesniveau lavere
 +  samtidig	– Åbning af menu
 eller 	– Nedsættelse eller forhøjelse af indstillingsværdi – Scrolling af menupunkter


Den aktuelle funktion af valgtasterne  og  vises på displayet.

Indstillelige værdier blinker altid, når de
vises.

Du skal altid bekræfte ændringen af en
værdi. Først derefter gemmes den nye

indstilling. Du kan altid afbryde en proces
med .

4.9 Menuvisning

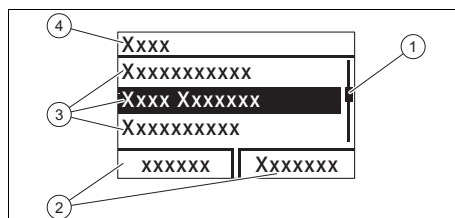

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 Scrollbar | 3 Valgniveauets
punkter |
| 2 Valgtasternes
aktuelle funk-
tioner | 4 Valgniveau |

I tillægget finder du en oversigt over menu-
strukturen.

4.10 Betjeningsniveauer

Produktet har to betjeningsniveauer.

Brugerens betjeningsniveau viser dig infor-
mationer og har indstillingsmuligheder, der
ikke kræver særlig viden.

VVS-installatørens betjeningsniveau er
beskyttet med en kode.

Oversigt betjeningsniveau bruger
(→ side 16)

5 Betjening

5.1 Opstart af produktet

- Tag kun produktet i drift, når kabinettet
er helt lukket.

5.2 Tilpasning af nominel beholdertemperatur

For at opnå en energieffektiv varmtvand-
sproduktion hovedsageligt gennem den
vundne brineenergi skal fabriksindstilling-
en for den ønskede varmtvandstempera-
tur tilpasses i system-automatikken.

- Indstil f.eks. nominelle beholder-
temperaturer (**Ønsket temperatur**

6 Service og vedligeholdelse

varmtvandskreds) mellem 50 og 55 °C.

- ◁ Afhængigt af brineenergikilden opnås varmtvandsudløbstemperaturer mellem 55 og 62 °C.

5.3 Udbyttevisning

Visning af brineenergiudbytte som akkumuleret værdi for tidsrummene dag, måned og samlet, idet der skelnes mellem driftsmåderne opvarmning og varmtvandsproduktion.

Visning af arbejdstal for tidsrummene måned og samlet, idet der skelnes mellem driftsmåderne opvarmning og varmtvandsproduktion. Arbejdstallet viser forholdet mellem den producerede varmemængde og den benyttede driftsstrøm. Månedsværdier kan svinge meget, da der f.eks. om sommeren kun køres varmtvandsproduktion. Dette skøn påvirkes af mange faktorer, f.eks. typen af varmeanlæg (direkte varmedrift = lav fremløbstemperatur eller indirekte varmedrift via bufferbeholder = høj fremløbstemperatur). Afvigelsen kan derfor være op til 20 %.

Ved arbejdstallene registreres kun de interne komponenters strømforbrug, ikke de eksterne komponenters som f.eks. eksterne varmepumper, ventiler osv.

5.4 Visning af Livemonitor

Menu → Livemonitor

- Du kan få vist den aktuelle produktstatus på Livemonitor.

5.5 Visning af trykket i anlægskredsen

Menu → Livemonitor → Bygningskreds tryk

- Aktuelt anlægstryk på varmeanlægget

5.6 Visning af trykket i miljøkredsen

Menu → Livemonitor → Brinekreds tryk

- Aktuelt påfyldningstryk i brinekredsen

5.7 Aflæsning af driftsstatistik

Menu → Information → Driftstimer varme

Menu → Information → Driftstimer varmtvand

Menu → Information → Driftstimer køling

Menu → Information → Driftstimer total

Driftstimer for hhv. varmedrift, varmtvandsdrift, køledrift og samlet drift

5.8 Indstilling af sprog

Menu → Grund indstilling → Sprog

- Indstilling af ønsket sprog

6 Service og vedligeholdelse

6.1 Overholdelse af krav til opstillingsstedet

Opstillingsstedet skal være tørt og altid frostbeskyttet.

Betingelser: Varmekilde udendørsluft

Luft-brine-solfangeren er beregnet til drift med udeluft. Udedelens indsugnings- og udblæsningsvej skal altid være fri, så en uhindret, perfekt luftgennemstrømning er sikret. Bevoksning og eventuel sne om vinteren skal fjernes.

Der må ikke foretages efterfølgende bygningsændringer, der medfører en reduktion af lokalets volumen eller en ændring af temperaturen på opstillingsstedet.

6.2 Vedligeholdelse af produktet



Forsigtig!

Risiko for materiel skade på grund af uegnede rengøringsmidler!

- Brug ikke spray, skuremidler, opvaskemidler, opløsningsmiddel- eller klorholdige rengøringsmidler.

- Rengør kabinettet med en fugtig klud og lidt sæbe, som ikke indeholder opløsningsmidler.

6.3 Aflæsning af servicemeddelelser

Når symbolet  vises på displayet, skal der foretages vedligeholdelse af produktet. Produktet er ikke i fejltilstand, men arbejder videre.

- Kontakt en VVS-installatør.

6.4 Kontrol af anlægstryk

- Kontrollér varmeanlæggets anlægstryk dagligt i en uge efter idriftsættelsen og service og derefter hvert halvår.
 - Påfyldningstryk: $\geq 0,07$ MPa ($\geq 0,70$ bar)
- Påfyldningstryk for lavt
 - Kontakt din VVS-installatør, så han påfylder varmekredsvand og forøger påfyldningstrykket.

6.5 Kontrol af brinekredsens anlægstryk

- Kontrollér af brinekredsens anlægstryk regelmæssigt. Aflæg brinekredsens anlægstryk på varmepumpens display.
 - Driftstrykbråde brine: 0,07 ... 0,20 MPa (0,70 ... 2,00 bar)

7 Afhjælpning af fejl

7.1 Fejlmeddelelse



Bemærk

Hvis varmepumpen har udkoblet automatisk som følge af en fejl, kan du aktivere nøddrift med ekstra elopvarmning via system-automatikken.

Hvis der opstår flere fejl samtidig, viser displayet de tilhørende fejlmeddelelser skiftevis i hver to sekunder.

F.714 Brinekreds: Tryk for lavt

Hvis påfyldningstrykket kommer under minimumstrykket, udkobles varmepumpen automatisk.

- Min. tryk brine: $\geq 0,05$ MPa ($\geq 0,50$ bar)
- Min. driftstryk brine: $\geq 0,07$ MPa ($\geq 0,70$ bar)
- Kontakt din VVS-installatør for at få påfyldt ekstra brine.

F.723 Bygningskreds: Tryk for lavt

Hvis påfyldningstrykket kommer under minimumstrykket, udkobles varmepumpen automatisk.

- Minimumstryk varmekreds: $\geq 0,05$ MPa ($\geq 0,50$ bar)
- Min. driftstryk varmekreds: $\geq 0,07$ MPa ($\geq 0,70$ bar)
- Kontakt din VVS-installatør for at få påfyldt ekstra varmekredsvand.

F.1120 varmestav: fasesvigt

Produkter er udstyret med en intern sikkerhedsafbryder, som ved kortslutninger eller svigt i en (produktet med 230 V-strømforsyning) eller flere (produkt med 400 V-strømforsyning) strømførende faster udkobler varmepumpen. Årsagerne kan bl.a. være en defekt i den interne ekstra elopvarmning.

8 Standsning

Ved en defekt i den interne ekstra elopvarmning er der ingen beskyttelse mod legionellabakterier.

- Kontakt VVS-installatøren for at få fejlen afhjulpet og den interne sikkerhedsafbryder genaktiveret.

8 Standsning

8.1 Frakobling af varmepumpe

8.1.1 Midlertidig standsning af produktet

- Slå produktet fra via afbryderen på installationsstedet (f.eks. sikringer eller effektafbryder).

8.1.2 Frostsikring af produktet

- Overhold kravene til produktets opstillingssted. (→ side 12)

8.2 Endelig standsning af produktet

1. Få en installatør til at tage produktet ud af drift.
2. Få en VVS-installatør til at bortskaffe produktet.

8.3 Genbrug og bortskaffelse

- Bortskaffelsen af emballagen overlades til den installatør, der har installeret produktet.



Hvis produkter er forsynet med dette mærke:

- Produktet må i så fald ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
- Aflever i stedet produktet til et indsamlingssted for brugte elektriske og elektroniske apparater.



Hvis produktets batterier er forsynet med dette mærke, kan batterierne indeholde sundheds- eller miljøskadelige substanser.

- Bortskaf i så fald batterierne på et indsamlingssted for batterier.

8.3.1 Bortskaffelse af brine

Produktet er påfyldt brinen etylenglykol, ved udnyttelse af varmekilden jord evt. som alternativ med vandige opløsninger af ethanol eller propylenglykol. Etylenglykol og ethanol er sundhedsskadelige.

- Få altid brinen bortskaffet af en kvalificeret VVS-installatør.

8.3.2 Bortskaffelse af kølemiddel

Produktet er påfyldt kølemidlet R 410 A. Kølemidlet må ikke komme ud i atmosfæren.

- Kølemidlet skal altid bortskaffes af en kvalificeret tekniker/installatør.

9 Garanti og kundeservice

9.1 Garanti

Vaillant yder en garanti på to år regnet fra opstartsdatoen, dog 10 år på scrollkompressoren. I denne garantiperiode afhjælper Vaillant kundeservice gratis materiale- eller fabrikationsfejl.

For fejl, som ikke skyldes materiale- eller fabrikationsfejl, f.eks. på grund af en usagkyndig installation eller ureglementeret anvendelse, påtager Vaillant sig ikke noget ansvar.

Fabriksgarantien dækker kun, når installationen er udført af en vvs-installatør /elinstallatør. Hvis der udføres service/reparation af andre end Vaillant kundeservice, bortfalder garantien, medmindre dette arbejde udføres af en vvs-installatør. Fabriksgarantien bortfalder endvidere, hvis der er monteret dele i anlægget, som ikke er godkendt af Vaillant.

9.2 Kundeservice

Vaillant A/S
Drejergangen 3 A
DK-2690 Karlslunde
Danmark

Telefon: 46 160200

Telefax: 46 160220

Internet: <http://www.vaillant.dk>

E-Mail: service@vaillant.dk

Tillæg

Tillæg

A Oversigt betjeningsniveau bruger

Indstillingsniveau	Værdier		Enhed	Inkrement, valg	Fabrik-sindstilling	Indstilling
	min.	maks.				
Energi udbytte →						
Energiudbytte dag opvarmning	Akkumuleret værdi		kWh			
Energiudbytte dag varmtvand	Akkumuleret værdi		kWh			
Energiudbytte måned opvarmning	Akkumuleret værdi		kWh			
Arbejdstal måned opvarmning	Akkumuleret værdi					
Energiudbytte total opvarmning	Akkumuleret værdi		kWh			
Arbejdstal total opvarmning	Akkumuleret værdi					
Energiudbytte måned varmtvand	Akkumuleret værdi		kWh			
Arbejdstal måned varmtvand	Akkumuleret værdi					
Energiudbytte total varmtvand	Akkumuleret værdi		kWh			
Arbejdstal total varmtvand	Akkumuleret værdi					
Livemonitor →						
Aktuel(le) statusmelding(er)	Aktuel værdi					
Anlægskreds Tryk	Aktuel værdi		bar			
Miljøenergi kreds: Tryk	Aktuel værdi		bar			
Tilkoblingsforsinkelse	Aktuel værdi		min			
Beregnet fremløb	Aktuel værdi		°C			
Aktuel flow temp.	Aktuel værdi		°C			
Energi integral	Aktuel værdi		°min			
Miljøenergi kreds: Inlet temperatur	Aktuel værdi		°C			
Brinekreds udløbstemperatur	Aktuel værdi		°C			
Køle belastning	Aktuel værdi		kW			

Indstillingsniveau	Værdier		Enhed	Inkrement, valg	Fabrik-sindstil-ling	Indstil-ling
	min.	maks.				
Strømforbrug	Aktuel værdi		kW	Samlet strømforbrug for varmepumpen uden tilsluttede eksterne komponenter (leveringstilstand).		
Varmestav ydelse	Aktuel værdi		kW			
Information →						
Kontaktoplysninger	Telefonnummer					
Serienummer	Permanent værdi					
Driftstimer total	Akkumuleret værdi		h			
Driftstimer varme	Akkumuleret værdi		h			
Driftstimer varmtvand	Akkumuleret værdi		h			
Driftstid køling	Akkumuleret værdi		h			
Grundindstillinger →						
Sprog	aktuelt sprog			Sprog, der kan vælges	02 English	
Display kontrast	Aktuel værdi			1	25	
	15	40				
Nulstillinger →						
Resetspærretid	–			Afbryd resetspærretid?	Ja/nej	



0020227731_00 ■ 18.05.2016

Vaillant A/S

Drejergangen 3 A ■ DK-2690 Karlslunde

Telefon 46 160200 ■ Vaillant Kundeservice 46 160200

Telefax 46 160220

service@vaillant.dk ■ www.vaillant.dk

© Disse vejledninger samt dele heraf er ophavsretligt beskyttet og må kun mangfoldiggøres og distribueres med skriftlig accept fra producenten.
Med forbehold for tekniske ændringer.