


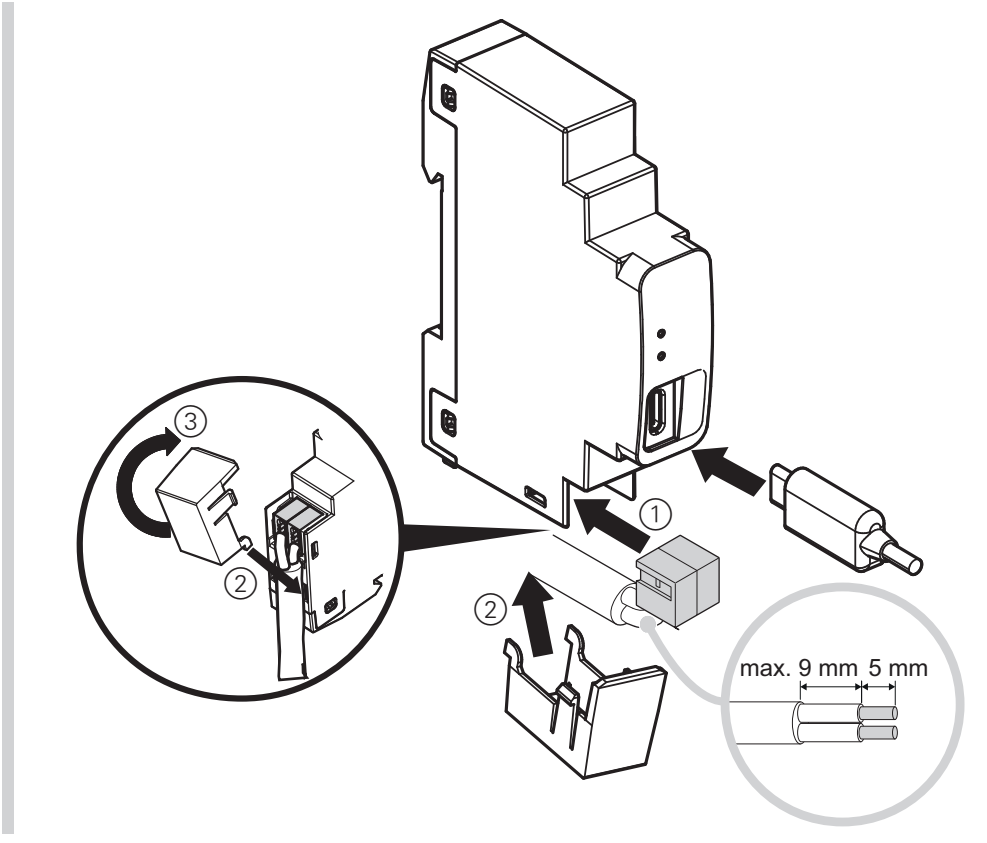


SpaceLogic KNX USB Interface DIN Rail

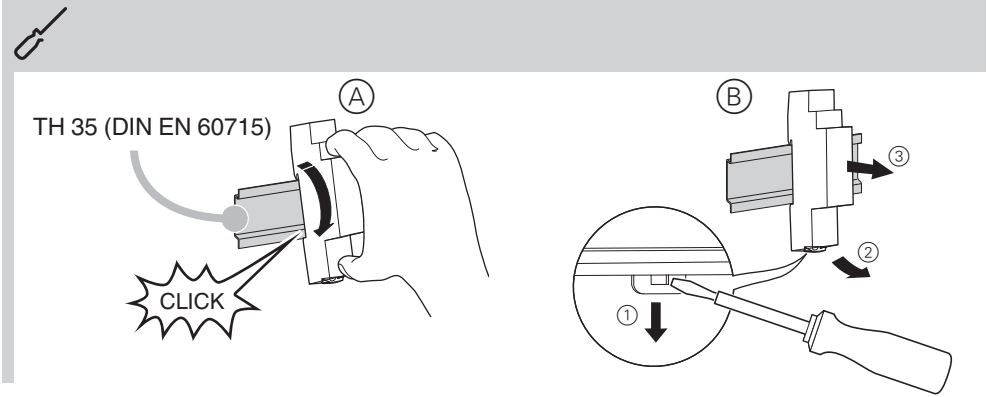

MTN6502-0101

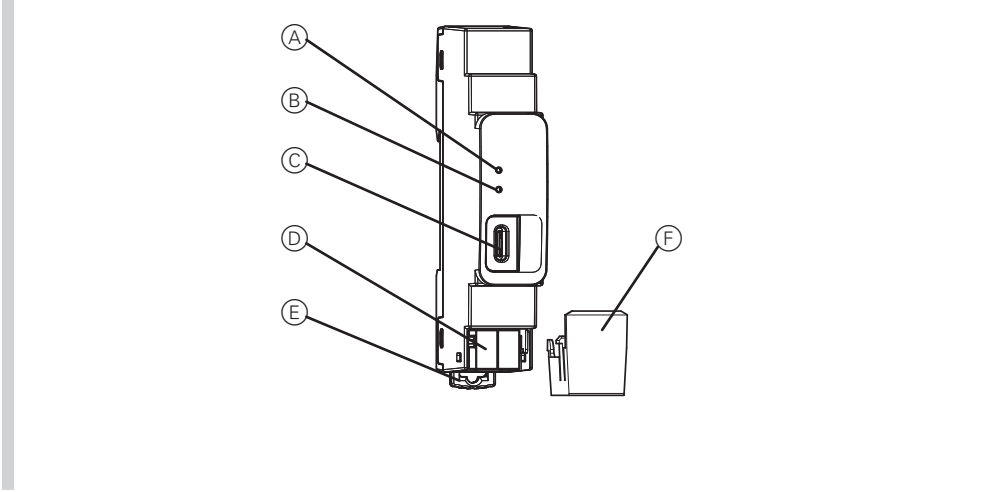

MTN6502-0101

https://go2se.com/ref=MTN6502-0101

Technische gegevens

Voedingsspanning

Bus: via KNX-bus, < 3 mA

USB: via pc USB-interface 5 V, <15 mA

Aansluiting

KNX: Busaansluitkleem

USB: USB-bus (type C)

USB-kabellengte: max. 4 m

Afmetingen (LxBxD): 100x18x66 mm

Breedte apparaat: 1 module = 18 mm

Het apparaat niet met het huishoudelijk afval afvoeren maar naar een officieel verzamel-punt brengen. Professionele recycling beschermt mens en milieu tegen potentiële negatieve effecten.

Schneider Electric Industries SAS

Neem bij technische vragen contact op met de klantenservice in uw land.

se.com/contact

SpaceLogic KNX USB-interface DIN-rail

Over dit document

In dit document vindt u alle informatie die nodig is voor een veilige installatie.

Mer gedetailleerde productinformatie vindt u op het internet -> zie QR-code.

Voor uw veiligheid

GEVAAR
RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK, EXPLO-SIE, OF OVERSLAG

Een veilige elektrische installatie mag alleen worden uitgevoerd door ervaren deskundigen. Ervaren deskundigen moeten een grondige kennis hebben van het volgende:

- Aansluiting op elektriciteitsnetwerken
- Aansluiten van meerdere elektrische apparaten
- Leggen van elektrische leidingen
- Aansluiten en tot stand brengen van KNX-netwerken
- Leggen van elektrische leidingen
- Aansluiten en tot stand brengen van KNX-netwerken
- Leggen van elektrische leidingen
- Aansluiten en tot stand brengen van KNX-netwerken

Als deze instructies niet worden opgevolgd, heeft dit de dood of ernstige verwondingen tot gevolg.

Kennismaken met het apparaat

Met de SpaceLogic KNX-USB-interface kan een pc worden aangesloten voor het adresseren, programmeren en diagnosticeren van buscomponenten. Aansluiting via USB2-granschnitt. Eenheden programmeren lokaal met den fysiska adressen och har därför ingen programmeringsknapp och programmerings-LED.

Eenheden stöder KNX "longframe"-kommunikation och är kompatibel med KNX-säkerhetstelegram/-enheter.

Het apparaat ondersteunt de KNX "longframe"-communicatie en is compatibel met KNX Security-telegrammen/-apparaten.

Aansluitingen en bedieningselementen


-
- A USB-led (meerkleurig)
 - B KNX-LED (meerkleurig)
 - C USB-connector (type C)
 - D KNX-busconnector
 - E Ontkoppeling voor demontage
 - F Kabelafscherming

Installatie en aansluiting

-
- A Monteren
 - B Demanteren

WAARSCHUWING
Levensgevaar door elektrische schok. Het apparaat kan beschadigd raken.

Er moet overeenkomstig IEC 60664-1 een veilige afstand in acht worden genomen. Tussen de afzonderlijke kernen van de 230V-voedingskabel en de KNX-lijn (A) moet minstens 4 mm liggen.



WAARSCHUWING
Levensgevaar door elektrische schok.

Installeer alleen apparaten met minstens een basisisolatie naast het apparaat. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

SpaceLogic KNX USB-gränssnitt DIN

Om det här dokumentet

Du hittar all information som krävs för säker installation i det här dokumentet.

Mer detaljerad produktinformation finns på internet -> se QR-koden.

För din säkerhet

FARA
RISK FÖR ELEKTRISK SHOCK, EXPLOSION OCH BÄGBLIXT

Av säkerhetsskäl skall installation endast utföras av utbildad personal. Utbildad personal skall uppvisa djupt kunnande inom följande områden:

- Anslutning till installationsnätverk
- Anslutning till flera elektriska apparater
- Dragning av elkablar
- Ansluta och etablera KNX-nätverk
- Säkerhetsstandarder samt lokala kabeldragningsföreskrifter och -regler

Om dessa instruktioner inte åtföljs kan det resultera i allvarliga skador eller dödsfall.

Beskrivning av enheten

SpaceLogic KNX USB-gränssnittet gör det möjligt att ansluta en dator för att adressera, programmera och diagnosticera buskomponenter. Anslutning via USB2-gränssnitt. Enheten programmeras lokalt med den fysiska adressen och har därför ingen programmeringsknapp och programmerings-LED.

Enheten stöder KNX "longframe"-kommunikation och är kompatibel med KNX-säkerhetstelegram/-enheter.

Anslutningar och manöverelement


-
- A USB-LED (flera färger)
 - B KNX-LED (flera färger)
 - C USB-kontakt (Type-C)
 - D KNX-busskontakt
 - E Frigöringssspak för demontering
 - F Kabelskydd

Installera och ansluta

-
- A Installera
 - B Ta bort

VARNING
Risk för dödsfall på grund av elektriska stötar. Apparaten kan skadas.

Säkerhetsavstånd måste garanteras i enlighet med IEC 60664-1. Det måste finnas minst 4 mm mellan de enskilda kärnorna på 230 V-försörjningskabeln och KNX-ledningen (A).



VARNING
Risk för dödsfall på grund av elstötar.

Installera endast enheter med åtminstone grundläggande isolering bredvid enheten. Underlåtenhet att följa denna instruktion kan leda till dödsfall eller allvarlig skada.

Tekniska data

Strömförsörjning

Buss: via KNX-buss, < 3 mA

USB: via PC USB-gränssnitt 5 V, <15 mA

Anslutning

KNX: Bussklämma

USB: USB-uttak (Type-C)

USB-kabellängd: max. 4 m

Mått (LxBxD): 100x18x66 mm

Enhetens bredd: 1 modul = 18 mm

Återvinn utrustningen separat från hushållsavfallet vid ett officiellt uppsamlingsställe. Professionell återvinning skyddar människor och miljö mot de negativa effekter som kan uppstå.

Schneider Electric Industries SAS

Kontakt kundservicecentret i ditt land om du har några tekniska frågor.

se.com/contact

SpaceLogic KNX USB-grænsesnitt DIN-skinne

Om dette dokumentet

Du finner all informasjon som er nødvendig for trygg installasjon i dette dokumentet.

Mer detaljert produktinformasjon finnes på internett -> se QR-koden.

For din sikkerhet

FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER OVERLEDNING

Sikre elektroinstallasjoner må utelukkende utføres av autoriserte installatører. De autoriserte installatørene må ha inngående kunnskap innen følgende områder:

- Tilkobling til installasjonsnettverk
- Tilkobling av flere elektriske enheter
- Legging av elektriske kabler
- Tilobling og oppretting av KNX-nettverk
- Sikkerhetsstandarder, lokale kabeltrekkregler og reguleringer

Hvis disse instruksene ikke overholdes vil dette resultere i dødsfall eller alvorlige skader.

Bli kjent med enheten

SpaceLogic KNX USB-grensesnittet gjør det mulig å koble en PC til adressering, programmering og diagnostisering av buskomponenter. Forbindelse via USB2-grensesnitt. Enheten er programmert lokalt med den fysiske adressen og har derfor ikke en programmeringsknapp og programmerings-LED.

Enheten støtter KNX "longframe"-kommunikasjon og er kompatibel med KNX-sikkerhetsmeldinger/-enheter.

Forbindelser og betjeningselementer


-
- A USB-LED (flerfarget)
 - B KNX-LED (flerfarget)
 - C USB-tilkobling (type C)
 - D KNX-busstilkobling
 - E Utløser-spak for demontering
 - F Kabeldeksel

Installasjon og tilkobling

-
- A Installerer
 - B Fjerner

ADVARSEL
Livsfare ved elektrisk støt. Apparatet kan komme til skade.

Sikkerhetsmargin må garanteres i samsvar med IEC 60664-1. Det må være minst 4 mm mellom de individuelle ledningene på en 230 V strømkabel og KNX-linje (A).



ADVARSEL
Livsfare ved elektrisk støt.

Installer kun enheter som har minst standardisolasjon ved siden av enheten. Hvis du ikke følger denne instruksjonen, kan det føre til død eller alvorlig skade.

Tekniske data

Strømforsyning

Buss: via KNX-buss, < 3 mA

USB: via PC USB-grensesnitt 5 V, <15 mA

Tilkobling

KNX: Busstilkoblingsklemme

USB: USB-uttak (Type C)

USB-kabellengde: maks. 4 m

Mål (LxBxD): 100x18x66 mm

Apparatbredde: 1 modul = 18 mm

Ikke kast apparatet i det vanlige husholdningsavfallet, men lever det på et offentlig innsamlingssted. Profesjonell gjenvinning beskytter mennesker og miljø mot mulige negative effekter.

Schneider Electric Industries SAS

Ta kontakt med kundesenteret i ditt land hvis du har tekniske spørsmål.

se.com/contact

SpaceLogic KNX -USB-liitäntä DIN-kiskoon

Tietoja tästä asiakirjasta

Tässä julkaisussa on kaikki turvalliseen asennukseen tarvittavat tiedot.

Tarkempia tuotetietoja on saatavilla internetistä -> katso QR-koodi.

Käyttäjän turvallisuus

VAARA
SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA

Turvallisen sähköasennuksen saavat suorittaa vain pätevät ammattilaiset. Liittäminen USB2-liitännän kautta. Laitteeseen ohjelmoidaan fyysinen osoite paikallisesti, joten siinä ei ole ohjelmointipainiketta eikä ohjelmoinnin LED-valoa.

Laitteet tukee KNX:n "longframe"-tiedonsiirtoa ja on yhteensopiva KNX Turva -viestien/-laitteiden kanssa.

Laitteeseen tutustuminen

SpaceLogic KNX -USB-liitäntä mahdollistaa tietokoneen liittämisen osoitusta, ohjelmointia ja väyläkomponenttien diagnostiikkaa varten. Liittäminen USB2-liitännän kautta. Laitteeseen ohjelmoidaan fyysinen osoite paikallisesti, joten siinä ei ole ohjelmointipainiketta eikä ohjelmoinnin LED-valoa.

Laitteet tukee KNX:n "longframe"-tiedonsiirtoa ja on yhteensopiva KNX Turva -viestien/-laitteiden kanssa.

Liitännät ja käyttölaitteet


-
- A USB-LED (moniväri)
 - B KNX-LED (moniväri)
 - C USB-liitin (Type-C)
 - D KNX-väyläliitin
 - E Vapautusvipu purkamista varten
 - F Kaapelisuojus

Asennus ja liitäntä

-
- A Asentaminen
 - B Poistaminen

VAROITUS
Sähköiskun aiheuttama hengenvaara. Laitte voi vaurioitua.

Standardissa IEC 60664-1 määritettyä turvaetäisyyttä on noudatettava. 230 V:n syöttökaapelin yksittäisten johdinten ja KNX-linjan (A) etäisyyden on oltava vähintään 4 mm.



VAROITUS
Sähköiskun aiheuttama hengenvaara.

Kun asennat laitteen, asenna sen lähistölle vähintään perustason eristys. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.

Tekniset tiedot

Virtälähde

Väylä: KNX-väylän kautta, < 3 mA

USB: tietokoneen USB-liitännän kautta 5 V, <15 mA

Liitäntä

KNX: väyläliitäntäpäätte

USB: USB-liitäntä (Type-C)

USB-kabellengde: enint. 4 m

Mitat (pit.x lev. x kork.): 100x18x66 mm

Laitteen leveys: 1 moduuli = 18 mm

Toimita laite kotitalousjätteistä erotettuna viralliseen jätteiden vastaanottopisteeseen. Ammattimainen kierrätys suojelee ihmisiä ja ympäristöä mahdollisesti haitallisilta vaikutuksilta.

Schneider Electric Industries SAS

Voit esittää teknisiä kysymyksiä maakohtaiseen asiakaspalveluun.

se.com/contact

SpaceLogic KNX USB interface DIN-skinne

Om dette dokument

Du kan finde alle de oplysninger, der er nødvendige for en sikker installation, i dette dokument.

Mere detaljeret produktinformation er tilgængelig på internettet -> se QR-koden.

Af hensyn til din sikkerhed

FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYNEFFEKT

Sikker elektrisk installation må kun foretages af kvalificerede fagfolk. Kvalificerede fagfolk skal bevise indgående kendskab inden for de følgende områder:

- Tilslutning til installationsnet
- Tilslutning af flere elektriske anordninger
- Elektrisk kabelføring
- Tilslutning og opretelse af KNX-netværker
- Sikkerhedsstandarder, lokale regler og bestemmelser vedrørende ledningsføring

Manglende overholdelse af disse anvisninger vil kunne resultere i alvorlig personskade og endda døden.

Information om enheden

SpaceLogic KNX USB interface muliggør tilslutning af en PC til adressering, programmering og diagnosticering af buskomponenter. Tilslutning via USB2-interface. Enheden er programmeret lokalt med den fysiske adresse og har derfor ikke en programmeringsknapp og programmerings-LED.

Enheden understøtter "long frame" KNX-kommunikation og er kompatibel med KNX-sikkerhedstelegrammer/-enheder.

Tilslutninger og betjeningselementer


-
- A USB-LED (flerfarvet)
 - B KNX-LED (flerfarvet)
 - C USB-stik (type C)
 - D KNX-bustilslutning
 - E Udløsergreb til adskillelse
 - F Kabelafdækning

Installation og tilslutning

-
- A Installation
 - B Fjernelse

ADVARSEL
Livsfare på grund af elektrisk stød. Enheden kan blive beskadiget.

Sikkerhedsafstanden skal overholdes i overensstemmelse med IEC 60664-1. Der skal være mindst 4 mm mellem de enkelte ledere i 230 V-forsyningskablet og KNX-linjen (A).



ADVARSEL
Livsfare på grund af elektrisk stød.

Installer kun enheder, der mindst er forsynet med grundlæggende isolering, ved siden af enheden. Hvis denne instruktion ikke følges, kan det medføre død eller alvorlige kvæstelser.

Tekniske data

Strømforsyning

Bus: via KNX-bus, < 3 mA

USB: via PC USB interface 5 V, <15 mA

Tilslutning

KNX: Bustilslutningsterminal

USB: USB-udtag (type C)

USB-kabellængde: maks. 4 m

Mål (LxBxD): 100x18x66 mm

Enhedens bredde: 1 modul = 18 mm

Bortskaf enheden separat fra husholdningsaffaldet på et officielt deponeringssted. Professionelt genbrug beskytter personer og miljøet mod potentielle negative effekter.

Schneider Electric Industries SAS

Kontakt kundservicecentret i dit land, hvis du har tekniske spørgsmål.

se.com/contact

